


米山揚水機場水系の用水調整(番水制)実施図

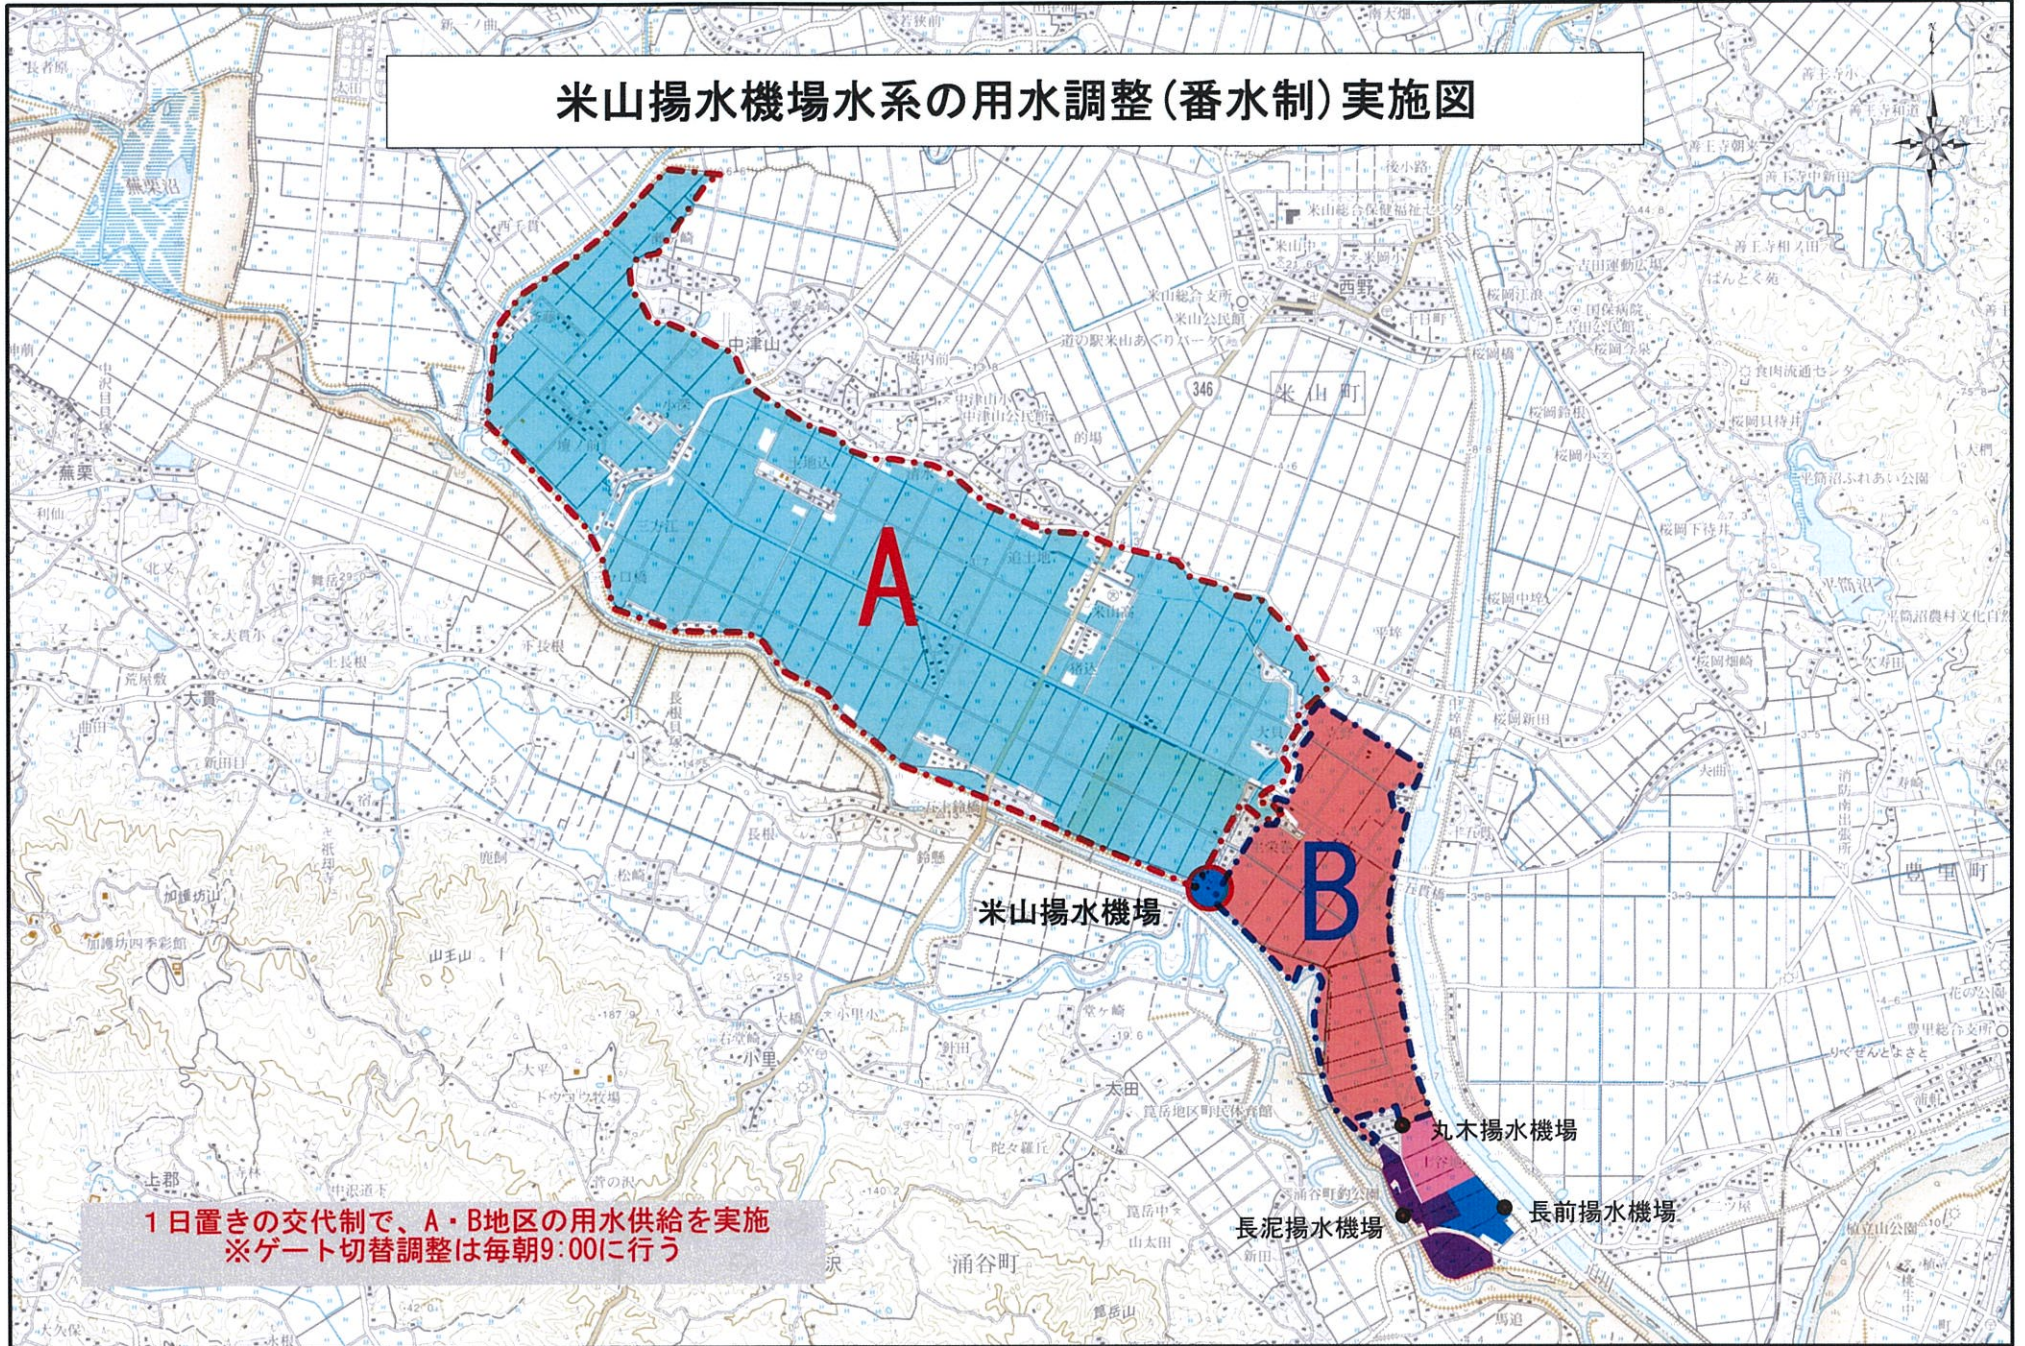

1日置きの交代制で、A・B地区の用水供給を実施
※ゲート切替調整は毎朝9:00に行う

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 km
1:50000